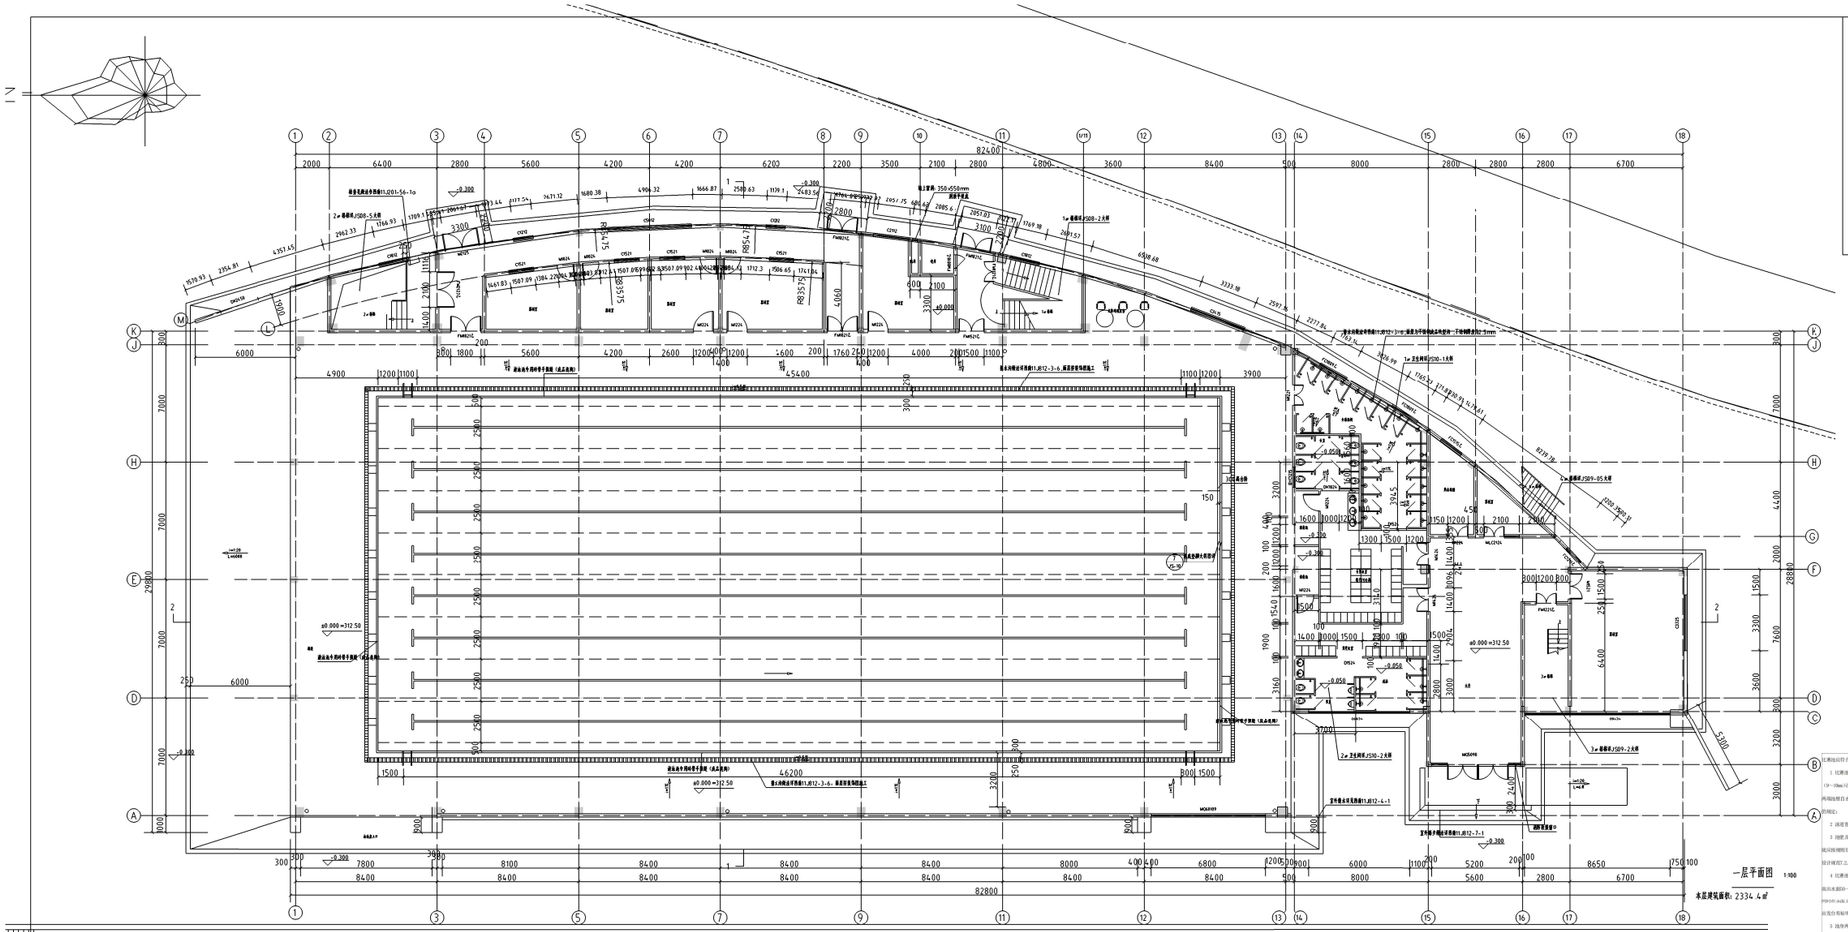

一层平面图 1:100

本层建筑面积：2334.4㎡

说明：

1.图纸以毫米为单位。
2.卫生间及设备间未留出水槽。
3.设计图、施工图、竣工图必须经过相应的设计单位及人防管理部门。
4.所有管线穿墙洞口≤300 用钢筋混凝土封堵。
5.图纸不得擅自修改。
6.管线电缆埋深：室外埋深应在冻土层以下(≥0m) 室下≥0m 电缆埋深≥0.7m
（未注明的尺寸以图纸为准）。
7.图中墙体厚度未标注尺寸，其厚度为200 加砌墙厚。
8.所有墙体在室内装修完成后砌筑。
9.凡在图纸中未注明的尺寸，均以图纸为准。
10.凡在图纸上未注明的内容，均以国家现行有关规范、规程、标准、图集的要求为准。
11.图纸上所注明的工程名称、建筑面积、层数、结构形式、基础形式、抗震等级、耐火等级、人防等级、设计使用年限、建筑物耐久性等级、建筑物防水等级、门窗及灯具、卫生洁具、电梯、自动扶梯、空调、通风、消防、电气、弱电、燃气、给排水、绿化、室外管网等工程内容，均以相关专业图纸为准。
12.图纸上所注明的工程名称、建筑面积、层数、结构形式、基础形式、抗震等级、耐火等级、人防等级、设计使用年限、建筑物耐久性等级、建筑物防水等级、门窗及灯具、卫生洁具、电梯、自动扶梯、空调、通风、消防、电气、弱电、燃气、给排水、绿化、室外管网等工程内容，均以相关专业图纸为准。
13.本图纸未经设计单位同意，任何单位不得擅自修改。

重庆热地

建筑规划设计有限责任公司

CHONGQING RED ARCHITECTURE AND PLANNING DESIGN CO.,LTD

证书(CERTIFICATE NUMBER)甲级0801126

地址(ADDRESS)：重庆市渝中区

邮政编码(POST CODE)：400020

电话(TEL)：(023)63721929

(023)63602550

传真(FAX)：(023)63602772

邮箱(E-mail)：Red@Red96126.com

工程名称：

专业	建筑	阶段	施工图
比例	1:100	日期	2010.03
审定	校对	设计	制图
专业负责人	姓名	专业负责	
审核	姓名	设计	
专业负责人	专业负责		
结构	专业负责		
设计	设计负责		
制图	设计负责		

工程编号：RD-2010042BJ

建设单位：

重庆时代新城开发有限公司

单位名称：

重庆时代新城开发有限公司

子单位名称：

图名：

一层平面图

图号 JS-02 版次 A

本图纸未经设计单位同意不得擅自修改，不得一张出图。

工程地位位于渝中区。

1 比赛场长度分为50m,游泳池的长度因两端电子触板之间的距离,比赛触板厚度(0.15~20mm)计算后为，长度30m加四分之一触板厚度为0.45m，25m的比赛场长度为0.45m，两端触板厚度分别为0.15m和0.3m。

2 游道宽度2.5m，格外一条分道线距池边至少30cm。

3 池壁及池岸应防滑，池岸，池角应圆滑以免伤害游泳池。比赛池壁和池底应按规格设置标志线，两端池壁应设置计时台阶。按法国尺度，JIS 0001体育建筑设计规程2.2条要求。

4 比赛池应发端应安装符合规程要求的出发台，其表面积至少50cm×50cm，固定高出水面0~75cm。台面应有防滑不超过2%，出发台应坚固稳定并有弹性，台面出阶，PD0.05-A级上,0 -0%,a水,安装于PD.0.0出发台PD.0%,脚手柄，并有从下向上的表面,PD0.0出发台有标明缺陷及浮游安全线，并按比出发为向出点向左装次排列。

5 选用两端应设置缆入池等不小于四个的栅栏，栅栏不得突出池壁，其两点应置应不影响通行，池壁水深1.20m应有动感不横摆台，预D.10~0.15m。

6 正式比赛应设置自动计时装置，电子触板规格采用1.2.10.面积水深30cm.10入水+0.0cm，触板表面粗糙，好有与池壁上相同颜色正线，各池道挡触板应分开安装并易于拆卸。